

PRÜFBERICHT ZUR BADEFÄHIGKEIT DES GARDA-SEES  
GEMEINDE RIVA DEL GARDA

BADESTANDORT: **HOTEL PIER BEACH**

KODEX ÜBERWACHUNGSSTELLE : **IT041022153003**

BESCHREIBUNG

Der Garda-See Lago weist eine Oberfläche von 368 km<sup>2</sup> und ein Volumen von 49031 Mm<sup>3</sup> auf. Max. Tiefe: 350 m, Durchschnittstiefe: 133 m. Geschätzte Wasserwechselzeit: 26,8 Jahre. Er gefriert nie im Winter. Oligomiktischer See, Grenzfaktor: Phosphor, Nährstoffgehalt: oligo-mesotroph. Zuständige Administrationsorgane: Regionalverwaltungen Trentino-Südtirol, Lombardei und Venetien.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wichtige Informationen zu Normen, Profilen oder Einstufung der Badewässer sowie Wasserprüfmethode und -ergebnissen, historischen Daten zur Wasserqualität sind unter zu finden.

<http://www.portaleacque.it>  
<http://www.apss.tn.it>

AUTHORITY:

Gemeinde Riva del Garda

Piazza III Novembre, 5 38066 (TN)  
Tel. 0464 573888 - Fax. 0464 552410  
Email [comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it](mailto:comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it)

A.P.A. Trento – Via Mantova, 16  
Tel. 0461 497700 - Fax 0461 236574

A.P.S.S. Trento – Viale Verona  
Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Vigilanza e Controllo Acque  
Tel. 0461 904633 – Fax 0461 904674

112 Notrufnummer



Die Badesaison geht vom 1 Mai 2025 bis zum 30 September 2025


PROBENENTNAHMEPLAN (\*)

| GEMEINDE       | ENTNAHMEORT      | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER |
|----------------|------------------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| Riva del Garda | Hotel Pier Beach | 22    | 19  | 16   | 14   | 11     | 8         |

(\*)“ Die Probenentnahme erfolgt spätestens vier Tage nach dem im Überwachungsplan angegeben Datum”.(Art. 6 Absatz 4 des Gesetzesverordnung Nr. 116/08).

| GARDA - SEE<br>UNTERSUCHUNGSRGEBNISSE AUGUST 2025 |                  |                                            |                               |                               |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Entnahmetag                                       | Entnahmeort      | Darmbakterienn (Enterococcus) UFC / 100 ml | Escherichia coli UFC / 100 ml | Algengefährlichkeit Zell / ml |
| 11/08                                             | Hotel Pier Beach | 0                                          | 3                             | //                            |

| Grenzwerte pro Stichprobe |                  |
|---------------------------|------------------|
| Parameter                 | Wert             |
| Darm - Enterococcus       | 500 UFC/100ml    |
| Escherichia coli          | 1000 UFC/100ml   |
| Cyanobakterien            | < 20.000 Zell/ml |

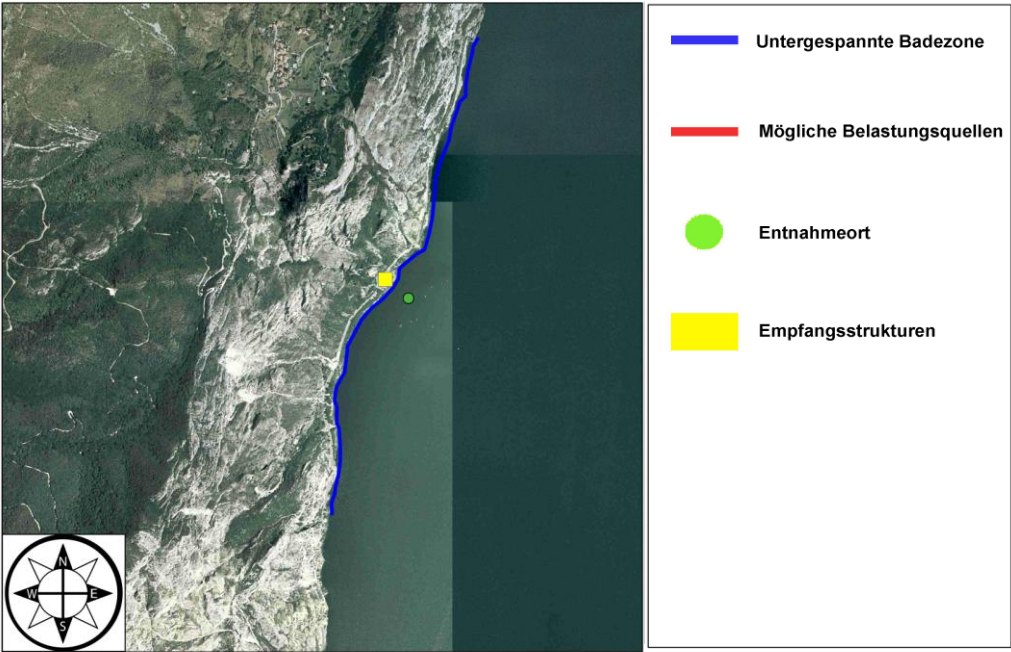

Badeverbot Saison 2025:  
**KEINE**