

NUMERO QUADRO I.P.	LOCALITA'	VIA	NOTE	POD	TIPO QUADRO	POTENZA CONTRATT.
002/1	RIVA DEL GARDA	VIA ARDARO	INGRESSO APSP	IT028E00018408	REGOLATO	25,0
003/1	RIVA DEL GARDA	VIA MONTE ORO	ESTERNO ROTATORIA	IT028E00015941	REGOLATO	25,0
006/1	RIVA DEL GARDA	VIA CIS	CABINA PAT	IT028E00015082	REGOLATO	15,0
006/2	RIVA DEL GARDA	VIA CIS	CABINA PAT	DERIVATO DA 006/1	REGOLATO	
007/1	RIVA DEL GARDA	PIAZZA 3 NOVEMBRE	CENTRALE TERMICA COMUNE	IT028E00016632	NON REGOLATO	10,0
007/2	RIVA DEL GARDA	PIAZZA 3 NOVEMBRE	CENTRALE TERMICA COMUNE	DERIVATO DA 007/1	NON REGOLATO	
008/1	RIVA DEL GARDA	PIAZZA BATTISTI	ROCCA	IT028E00018927	NON REGOLATO	4,5
010/1	RIVA DEL GARDA	VIALE PRATI	ANGOLO VIA BASTIONE	IT028E00015199	NON REGOLATO	10,0
010/2	RIVA DEL GARDA	PORTA SAN GIUSEPPE	LOCALE LATERALE	DERIVATO DA 010/1	NON REGOLATO	
012/1	RIVA DEL GARDA	VIALE ROMA	TERME ROMANE	IT028E00023632	NON REGOLATO	10,0
012/2	RIVA DEL GARDA	VIALE ROMA	ANGOLO VIALE CANELLA	DERIVATO DA 012/1	NON REGOLATO	
014/1	RIVA DEL GARDA	VIA DEL FERRO	RISTORANTE ALPINO	IT028E00015032	NON REGOLATO	10,0
015/1	RIVA DEL GARDA	VIA MAFFEI	PALAZZO LUTTI-SALVADORI	IT028E00015747	REGOLATO	25,0
017/1	RIVA DEL GARDA	GIARDINI VERDI	AIUOLA	IT028E00025859	NON REGOLATO	6,0
018/1	RIVA DEL GARDA	VIALE SCALIGERO	LATO STRADA	IT028E00024563	NON REGOLATO	25,0
019/1	RIVA DEL GARDA	VIA SUDERMANN	PALACONGRESSI	IT028E00015689	NON REGOLATO	20,0
020/1	RIVA DEL GARDA	VIALE MARTIRI	PALESTRA LICEO	IT028E00022051	REGOLATO	30,0
021/1	RIVA DEL GARDA	VIALE CATTONI	ANGOLO VIA PASCOLI	IT028E00014985	REGOLATO	10,0
022/1	RIVA DEL GARDA	VIALE CARDUCCI	INCROCIO VIA LIETZMANN	IT028E00019474	NON REGOLATO	25,0
024/1	RIVA DEL GARDA	VIA GUELLA	SCUOLA DAMIANO CHIESA	IT028E00019729	NON REGOLATO	15,0
025/1	RIVA DEL GARDA	VIA RILKE	ESTERNO CABINA	IT028E00023787	NON REGOLATO	25,0
025/2	RIVA DEL GARDA	VIA RILKE	CAMPO BASKET SABBIONI	DERIVATO DA 025/1	NON REGOLATO	
025/3	RIVA DEL GARDA	VIALE ROVERETO	COLONIA MIRALAGO SUD	DERIVATO DA 025/1	REGOLATO	
026/1	RIVA DEL GARDA	VIALE ROVERETO	BLUE GARDEN	IT028E00023778	REGOLATO	20,0
027/1	RIVA DEL GARDA	VIA TREVISO	ESTERNO CABINA	IT028E00022765	NON REGOLATO	15,0
028/1	RIVA DEL GARDA	VIA BELLUNO	LATO STRADA	IT028E00018943	REGOLATO	10,0
029/1	RIVA DEL GARDA	VIA MONTE BRIONE	DEPURATORE - NON REGOLATA	IT028E00022394	NON REGOLATO	35,0
029/2	RIVA DEL GARDA	VIA MONTE BRIONE	DEPURATORE - REGOLATA	DERIVATO DA 029/1	REGOLATO	
030/1	RIVA DEL GARDA	VIA BRIONE	LATO STRADA	IT028E00022421	REGOLATO	10,0
031/1	RIVA DEL GARDA	VIA ROVIGO	COLOMBERA	IT028E00023979	NON REGOLATO	15,0
032/1	RIVA DEL GARDA	VIA S.ALESSANDRO	LATO SCUOLE	IT028E00027676	REGOLATO	15,0
033/1	RIVA DEL GARDA	VIA MAZZOLDI	CENTRO SPORTIVO	IT028E00015420	NON REGOLATO	15,0
033/2	RIVA DEL GARDA	VIA MAZZOLDI	PARCO GIOCHI	DERIVATO DA 033/1	REGOLATO	
034/1	RIVA DEL GARDA	VIA MASO BELLI	INCROCIO	IT028E00022241	REGOLATO	6,0
035/1	RIVA DEL GARDA	VIA GREZ	ISOLA ECOLOGICA	IT028E00021251	REGOLATO	10,0
036/1	RIVA DEL GARDA	VIA POLA	ESTERNO CABINA	IT028E00016060	REGOLATO	10,0
037/1	RIVA DEL GARDA	VIALE TRENTO	ROTATORIA ASTORIA	IT028E00031002	REGOLATO	20,0
038/1	RIVA DEL GARDA	VIA MODL	ROTATORIA HOTEL AL MASO	IT028E00037820	REGOLATO	15,0
039/1	RIVA DEL GARDA	VIA DELEDDA	SCAVOLINI - REGOLATA	IT028E00021988	REGOLATO	25,0
039/2	RIVA DEL GARDA	VIA DELEDDA	SCAVOLINI - NON REGOLATA	DERIVATO DA 039/1	NON REGOLATO	25,0
040/1	RIVA DEL GARDA	PIAZZA MARIA CONTINI	PALESTRA SIGHELE	IT028E00022029	NON REGOLATO	20,0
041/1	RIVA DEL GARDA	VIA VIRGILIO	CAPITELLO	IT028E00021308	REGOLATO	10,0
042/1	RIVA DEL GARDA	LARGO DEI MILLE	LATO STRADA	IT028E00015844	NON REGOLATO	3,0
043/1	RIVA DEL GARDA	SAN NAZZARO	INCROCIO PEDERZOLLI	IT028E00024359	REGOLATO	10,0
044/1	RIVA DEL GARDA	SAN TOMASO	ESTERNO CABINA	IT028E00024494	REGOLATO	15,0
045/1	RIVA DEL GARDA	VIA NEGRELLI	LATO STRADA	IT028E00022587	REGOLATO	15,0
046/1	RIVA DEL GARDA	VIALE DEI TIGLI	LATO STRADA	IT028E00024814	REGOLATO	15,0
047/1	RIVA DEL GARDA	VIA PEDERZOLLI	LATO STRADA	IT028E00024358	NON REGOLATO	4,5
048/1	RIVA DEL GARDA	SAN GIACOMO	LATO STRADA	IT028E00024128	NON REGOLATO	15,0
049/1	RIVA DEL GARDA	VIA BALTERA	ESTERNO ROTATORIA EXPO	IT028E00018747	REGOLATO	15,0

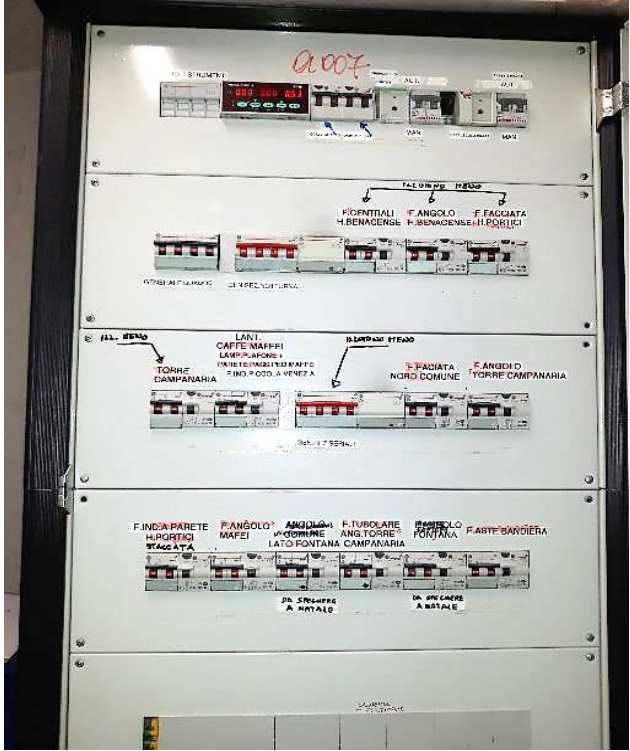
NUMERO QUADRO I.P.	LOCALITA'	VIA	NOTE	POD	TIPO QUADRO	POTENZA CONTRATT.
049/2	RIVA DEL GARDA	VIA BALTERA	INTERNO ROTATORIA EXPO	DERIVATO DA 049/1	REGOLATO	
049/3	RIVA DEL GARDA	VIA SAN CASSIANO	ROTATORIA AGRITUR COMAI	DERIVATO DA 049/2	REGOLATO	
050/1	RIVA DEL GARDA	VIA SAN SEBASTIANO	ESTERNO CABINA	IT028E00018228	NON REGOLATO	10,0
051/1	RIVA DEL GARDA	VIA DELLE GINESTRE	INGRESSO PARCHEGGIO INTERRATO	IT028E00016104	REGOLATO	10,0
052/1	RIVA DEL GARDA	VIA BALLINO	ESTERNO CABINA PAT	IT028E00020305	NON REGOLATO	25,0
052/2	RIVA DEL GARDA	VIA PASINA	PONTE VARONE	DERIVATO DA 052/1	NON REGOLATO	
053/1	RIVA DEL GARDA	VIA PIGARELLI	AIUOLA	IT028E00016066	NON REGOLATO	3,0
054/1	RIVA DEL GARDA	VIA PASINA	NUOVO PARCHEGGIO	IT028E00022873	REGOLATO	10,0
056/1	RIVA DEL GARDA	VIA FORNASETTA	LATO STRADA	IT028E00026747	REGOLATO	15,0
057/1	RIVA DEL GARDA	VIA SEGA	LATO STRADA	IT028E00027287	REGOLATO	15,0
061/1	RIVA DEL GARDA	VIA CARTIERE	INCROCIO VIA FERRARI	IT028E00026702	REGOLATO	10,0
062/1	RIVA DEL GARDA	STRADA DE BASS	LATO STRADA	IT028E00027173	NON REGOLATO	10,0
064/1	RIVA DEL GARDA	VIALE PRIMO MAGGIO 5	ITEA	IT028E00021592	NON REGOLATO	3,0
065/1	RIVA DEL GARDA	VIALE PRIMO MAGGIO 15	ITEA	IT028E00021658	NON REGOLATO	3,0
066/1	RIVA DEL GARDA	VIA VENEZIA	LATO STRADA	IT028E01001673	REGOLATO	10,0
066/2	RIVA DEL GARDA	VIA S. ANDREA	ROTATORIA VIVAIO FRIZZI	DERIVATO DA 066/1	REGOLATO	
066/3	RIVA DEL GARDA	VIA S. ANDREA	ROTATORIA GARDAGOMME	DERIVATO DA 066/2	REGOLATO	
101/1	CAMPI	STRADA DELLA LUNA	ESTERNO CABINA AGS	IT028E00027833	NON REGOLATO	15,0
101/2	CAMPI	VIA DEGASPERI	LATO CHIESA	DERIVATO DA 101/1	NON REGOLATO	
102/1	CAMPI	LOCALITA' LAVARONI	LATO STRADA	IT028E00027772	NON REGOLATO	3,0
103/1	CAMPI	LOCALITA' RIGHI	LATO STRADA	IT028E00027817	NON REGOLATO	10,0
107/1	CAMPI	LOCALITA' ZUMIANI	CAPITELLO	IT028E00027832	NON REGOLATO	3,0
201/1	PREGASINA	PREGASINA	PARCHEGGIO SOTTO CHIESA	IT221E00633994	REGOLATO	4,0
202/1	PREGASINA	PREGASINA	REGINA MUNDI	PALO FOTOVOLTAICO	NON REGOLATO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	002/1		
Indirizzo	VIA ARDARO		
Note	INGRESSO APSP		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00018408		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	25,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	7		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	003/1		
Indirizzo	VIA MONTE ORO		
Note	ESTERNO ROTATORIA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00015941		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	25,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	006/1		
Indirizzo	VIA CIS		
Note	CABINA PAT		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00015082		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	3 USATI - 1 LIBERO		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 40A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	006/2		
Indirizzo	VIA CIS		
Note	CABINA PAT		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 006/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	DIFFERENZIALE SIEMENS 0,3A + MAGNETOTERMICO SIEMENS C40		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

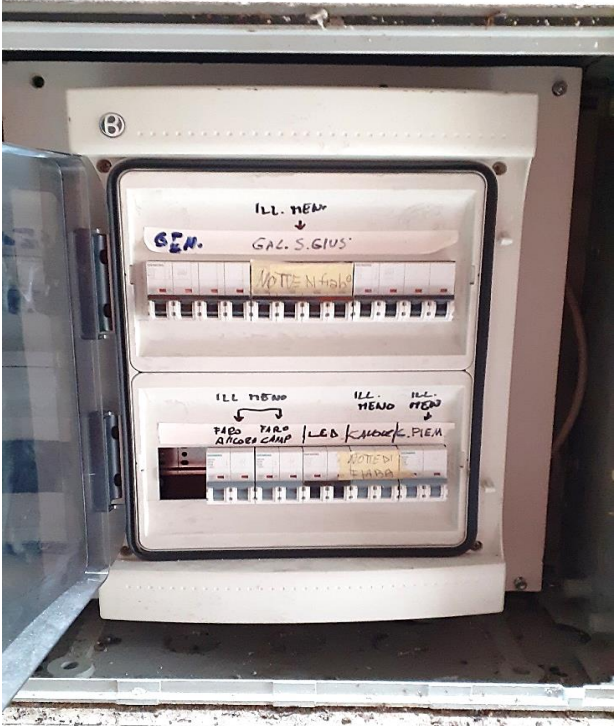
ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	007/1		
Indirizzo	PIAZZA 3 NOVEMBRE		
Note	CENTRALE TERMICA COMUNE		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00016632		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	13 USATI - 1 LIBERO		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO GENERAL ELECTRIC 32A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	007/2		
Indirizzo	PIAZZA 3 NOVEMBRE		
Note	CENTRALE TERMICA COMUNE		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 007/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	10 USATI - 2 LIBERI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO GENERAL ELECTRIC C32		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	008/1		
Indirizzo	PIAZZA BATTISTI		
Note	ROCCA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00018927		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	4,50		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	10 USATI - 5 LIBERI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB 25A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	010/1		
Indirizzo	VIALE PRATI		
Note	ANGOLO VIA BASTIONE		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00015199		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	ABB TMAX 80A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo	010/2		
Indirizzo	PORTA SAN GIUSEPPE		
Note	LOCALE LATERALE		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 010/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita			
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SIEMENS		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	012/1		
Indirizzo	VIALE ROMA		
Note	TERME ROMANE		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00023632		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB SACE S1		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	012/2		
Indirizzo	VIALE ROMA		
Note	ANGOLO VIALE CANELLA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 012/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	230v		
Numero fasi	2Y		
Numero circuiti in uscita	2		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	014/1		
Indirizzo	VIA DEL FERRO		
Note	RISTORANTE ALPINO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00015032		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BTICINO 0,3A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	015/1		
Indirizzo	VIA MAFFEI		
Note	PALAZZO LUTTI-SALVADORI		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00015747		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	25,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	7		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	017/1		
Indirizzo	GIARDINI VERDI		
Note	AIUOLA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00025859		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	6,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	230V		
Numero fasi	2Y		
Numero circuiti in uscita	7		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	DIFFERENZIALE GEWISS 63A 0,3A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	018/1		
Indirizzo	VIALE SCALIGERO		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00024563		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	25,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	5		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB SACE S1 80A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	019/1		
Indirizzo	VIA SUDERMANN		
Note	PALACONGRESSI		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00015689		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	20,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	5		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB SACE S1		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

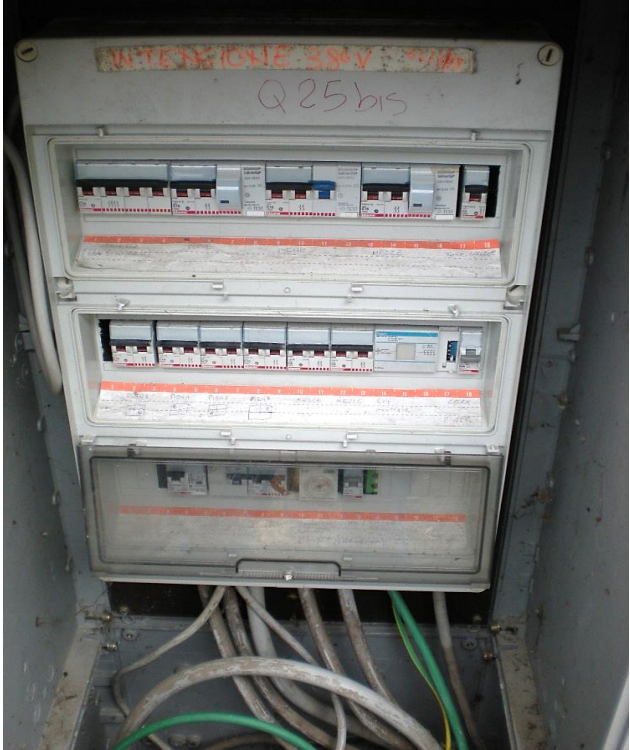
ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	020/1		
Indirizzo	VIALE MARTIRI		
Note	PALESTRA LICEO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00022051		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	30,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	8 REGOLATI + 3 NON REGOLATI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	ABB SACE S1 80A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	021/1		
Indirizzo	VIALE CATTONI		
Note	ANGOLO VIA PASCOLI		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00014985		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB C32		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	022/1		
Indirizzo	VIALE CARDUCCI		
Note	INCROCIO VIA LIETZMANN		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00019474		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	25,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	7		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB C80		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	024/1		
Indirizzo	VIA GUELLA		
Note	SCUOLA DAMIANO CHIESA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00019729		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	5		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	ABB SACE S1 80A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	025/1		
Indirizzo	VIA RILKE		
Note	ESTERNO CABINA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00023787		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	25,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	5		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO SACE T-MAX 80A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	025/2		
Indirizzo	VIA RILKE		
Note	CAMPO BASKET SABBIONI		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 025/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO BTICINO 32A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	-		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	025/3		
Indirizzo	VIALE ROVERETO		
Note	COLONIA MIRALAGO SUD		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 025/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	230V		
Numero fasi	2Y		
Numero circuiti in uscita	1		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)			
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	026/1		
Indirizzo	VIALE ROVERETO		
Note	BLUE GARDEN		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00023778		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	20,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	9 NON REGOLATE		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 80A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo	027/1		
Indirizzo	VIA TREVISO		
Note	ESTERNO CABINA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00022765		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	7		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	028/1		
Indirizzo	VIA BELLUNO		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00018943		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4 USATI - 2 LIBERI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	029/1		
Indirizzo	VIA MONTE BRIONE		
Note	DEPURATORE - NON REGOLATA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00022394		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	35,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	3		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO SACE S1		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	029/2		
Indirizzo	VIA MONTE BRIONE		
Note	DEPURATORE - REGOLATA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 029/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 80A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	030/1		
Indirizzo	VIA BRIONE		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00022421		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	5 USATI - 1 LIBERO		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	031/1		
Indirizzo	VIA ROVIGO		
Note	COLOMBERA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00023979		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	5		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO SACE S1		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	032/1		
Indirizzo	VIA S.ALESSANDRO		
Note	LATO SCUOLE		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00027676		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	8		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO				
Numero progressivo	033/1			
Indirizzo	VIA MAZZOLDI			
Note	CENTRO SPORTIVO			
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00015420			
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero	
Potenza contrattuale [kW]	15,00			
Foto del quadro elettrico				
Tensione di alimentazione [V]	400V			
Numero fasi	3Y			
Numero circuiti in uscita	NON VERIFICABILE - MANCANO CHIAVI LUCCHETTO			
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)				
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO	
	Orologio	SI	NO	
	Orologio astronomico	SI	NO	
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO	
	Manuale	SI	NO	
Ore annue accensione				
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO			
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire		
	Da mettere a norma	Da mantenere		
Presenza carichi esogeni	SI	NO		
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CORRIDOI SPOGLIATORI - CAMPO BASKET E CAMPO HOCKEY SU PRATO			

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	033/2		
Indirizzo	VIA MAZZOLDI		
Note	PARCO GIOCHI		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 033/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	2		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	DIFFERENZIALE SIEMENS 25A 0,3A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	034/1		
Indirizzo	VIA MASO BELLI		
Note	INCROCIO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00022241		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	6,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	3 USATI + 2 LIBERI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	035/1		
Indirizzo	VIA GREZ		
Note	ISOLA ECOLOGICA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00021251		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	036/1		
Indirizzo	VIA POLA		
Note	ESTERNO CABINA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00016060		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	7 USATE + 2 LIBERE		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	037/1		
Indirizzo	VIALE TRENTO		
Note	ROTATORIA ASTORIA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00031002		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	20,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	8 USATI + 2 LIBERI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 50A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	038/1		
Indirizzo	VIA MODL		
Note	ROTATORIA HOTEL AL MASO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00037820		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	8		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 50A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	
	Cartelli indicazioni stradali retroilluminati		

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	039/1		
Indirizzo	VIA DELEDDA		
Note	SCAVOLINI - REGOLATA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00021988		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	25,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	1		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO SIEMENS 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	039/2		
Indirizzo	VIA DELEDDA		
Note	SCAVOLINI - NON REGOLATA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 039/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	25,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	9		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB SACE 125A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	040/1		
Indirizzo	PIAZZA MARIA CONTINI		
Note	PALESTRA SIGHELE		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00022029		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	20,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB SACE S1		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	041/1		
Indirizzo	VIA VIRGILIO		
Note	CAPITELLO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00021308		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4 (1 LIBERA)		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	042/1		
Indirizzo	LARGO DEI MILLE		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00015844		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	3,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	230V		
Numero fasi	2Y		
Numero circuiti in uscita	1		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 20A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	043/1		
Indirizzo	SAN NAZZARO		
Note	INCROCIO PEDERZOLLI		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00024359		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6 USATI - 1 LIBERO		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 50A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	044/1		
Indirizzo	SAN TOMASO		
Note	ESTERNO CABINA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00024494		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6 USATI + 1 LIBERO		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	045/1		
Indirizzo	VIA NEGRELLI		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00022587		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6 USATI + 1 LIBERO		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	046/1		
Indirizzo	VIALE DEI TIGLI		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00024814		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	8 USATI + 2 LIBERI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	047/1		
Indirizzo	VIA PEDERZOLLI		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00024358		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	4,50		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB TMAX 80A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	048/1		
Indirizzo	SAN GIACOMO		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00024128		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	3		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB SACE S1		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	049/1		
Indirizzo	VIA BALTERA		
Note	ESTERNO ROTATORIA EXPO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00018747		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	5		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 32A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	049/2		
Indirizzo	VIA BALTERA		
Note	INTERNO ROTATORIA EXPO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 049/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	8		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	SEZIONATORE SCHNEIDER 63A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

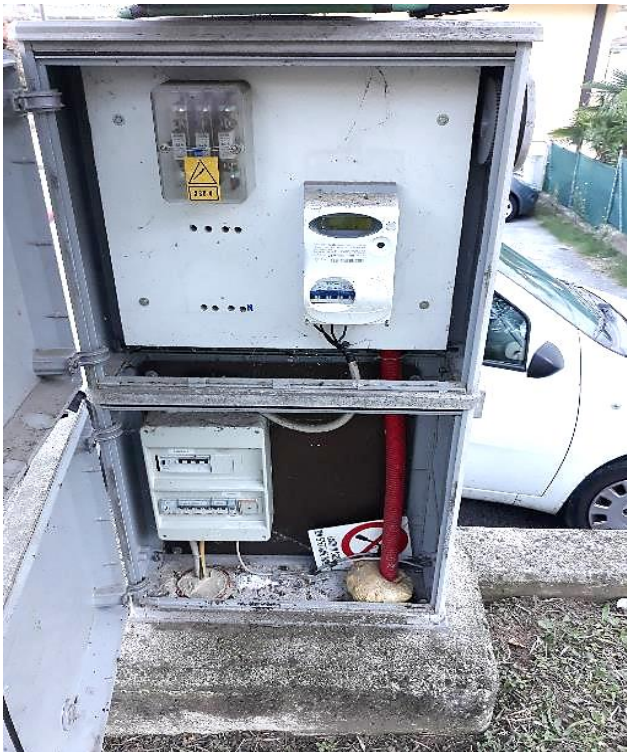
ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	049/3		
Indirizzo	VIA SAN CASSIANO		
Note	ROTATORIA AGRITUR COMAI		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 049/2		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	SEZIONATORE SCHNEIDER 63A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	050/1		
Indirizzo	VIA SAN SEBASTIANO		
Note	ESTERNO CABINA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00018228		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	5		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB SACE S1 80A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	051/1		
Indirizzo	VIA DELLE GINESTRE		
Note	INGRESSO PARCHEGGIO INTERRATO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00016104		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6 (1 LIBERA)		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 32A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	052/1		
Indirizzo	VIA BALLINO		
Note	ESTERNO CABINA PAT		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00020305		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	25,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	2		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB S804N 80A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

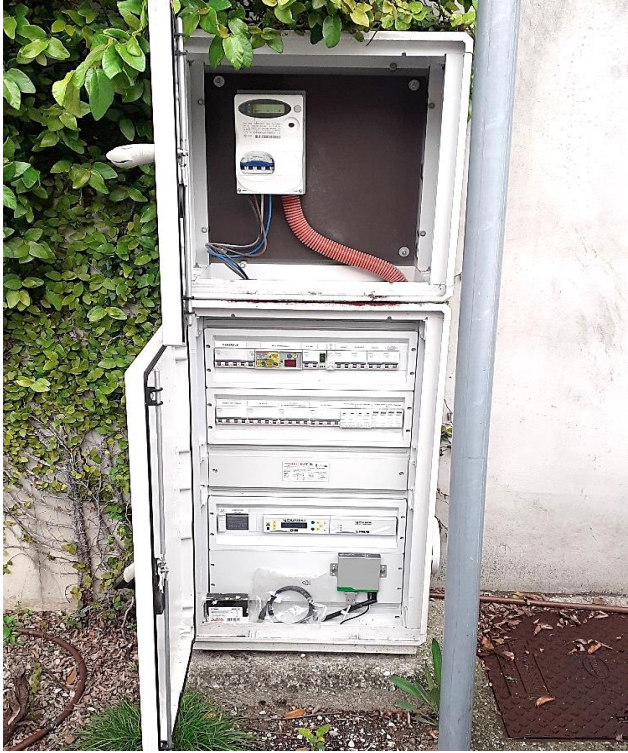
ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	052/2		
Indirizzo	VIA PASINA		
Note	PONTE VARONE		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 052/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	1		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB S804N 80A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	053/1		
Indirizzo	VIA PIGARELLI		
Note	AIUOLA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00016066		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	3,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	1		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SIEMENS 20A CURVA C - 0,03A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	054/1		
Indirizzo	VIA PASINA		
Note	NUOVO PARCHEGGIO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00022873		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	056/1		
Indirizzo	VIA FORNASETTA		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00026747		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	5		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	057/1		
Indirizzo	VIA SEGA		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00027287		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 80A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	061/1		
Indirizzo	VIA CARTIERE		
Note	INCROCIO VIA FERRARI		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00026702		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	6 USATI + 2 LIBERO		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN 63A CURVA D		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

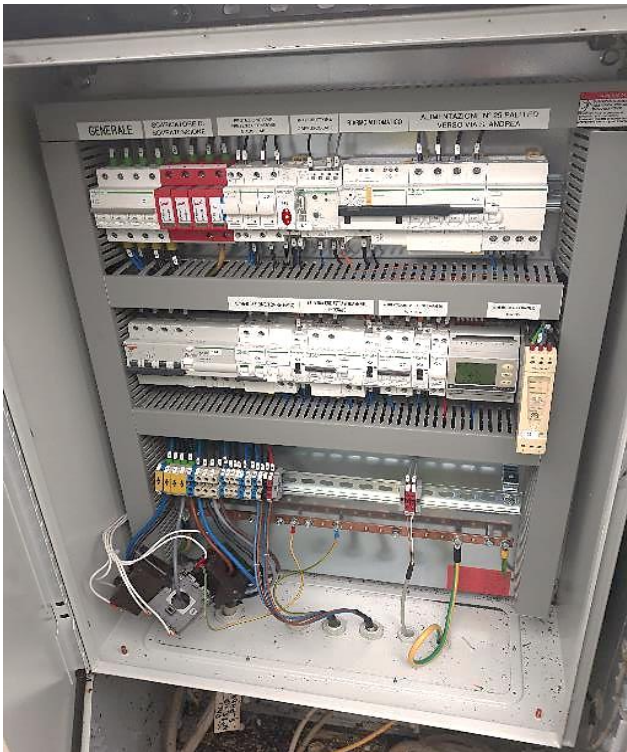
ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	062/1		
Indirizzo	STRADA DE BASS		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00021912		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4 TRIFASE - 1 MONOFASE		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB 80A DIFFERENZIALE CONCHIGLIA CRD23/DIN		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	064/1		
Indirizzo	VIALE PRIMO MAGGIO 5		
Note	ITEA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00021592		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	3,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	230V		
Numero fasi	2Y		
Numero circuiti in uscita	1		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BTICINO 16A CURVA C 0,03A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	065/1		
Indirizzo	VIALE PRIMO MAGGIO 15		
Note	ITEA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00021658		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	3,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	230V		
Numero fasi	2Y		
Numero circuiti in uscita	1		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO 16A CURVA C + DIFFERENZIALE 25A 0,03A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	066/1		
Indirizzo	VIA VENEZIA		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E01001673		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	3 USATI - 2 LIBERI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO SCHNEIDER 50A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	
	Apparecchiature WiFi e impianto rilevazione idrocarburi		

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	066/2		
Indirizzo	VIA S. ANDREA		
Note	ROTATORIA VIVAIO FRIZZI		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 066/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	3 USATI + 2 LIBERI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	SEZIONATORE SCHNEIDER 63A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	066/3		
Indirizzo	VIA S. ANDREA		
Note	ROTATORIA GARDAGOMME		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 066/2		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	3 USATI + 2 LIBERI		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	SEZIONATORE SCHEIDER 63A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	101/1		
Indirizzo	STRADA DELLA LUNA		
Note	ESTERNO CABINA AGS		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00027833		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	15,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	3		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO ABB 80A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

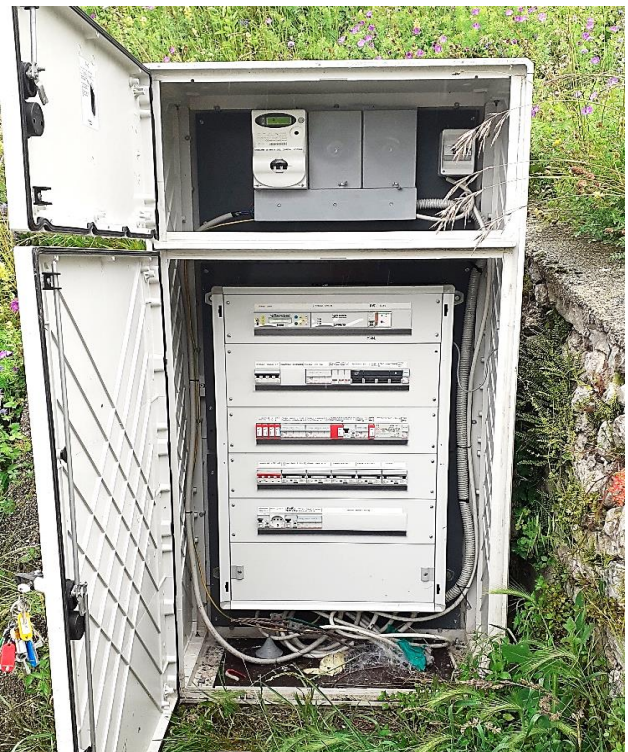
ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	101/2		
Indirizzo	VIA DEGASPERI		
Note	LATO CHIESA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	DERIVATO DA 101/1		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	0,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	230V		
Numero fasi	2Y		
Numero circuiti in uscita	4		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO SCHNEIDER C60n C20		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esogeni	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	102/1		
Indirizzo	LOCALITA LAVARONI		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00027772		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	3,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	230V		
Numero fasi	2Y		
Numero circuiti in uscita	1		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SIEMENS 25A 0,3A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO

Numero progressivo	103/1		
Indirizzo	LOCALITA' RIGHI		
Note	LATO STRADA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00027817		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	10,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	3		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO GENERAL ELECTRIC 50A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	107/1		
Indirizzo	LOCALITA' ZUMIANI		
Note	CAPITELLO		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT028E00027832		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	3,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	230V		
Numero fasi	2Y		
Numero circuiti in uscita	3		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	MAGNETOTERMICO GEWISS 40A		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	NON REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	

ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO			
Numero progressivo	201/1		
Indirizzo	PREGASINA		
Note	PARCHEGGIO SOTTO CHIESA		
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)	IT221E00633994		
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)	Maggior Tutela	Salvaguardia	Mercato Libero
Potenza contrattuale [kW]	4,00		
Foto del quadro elettrico			
Tensione di alimentazione [V]	400V		
Numero fasi	3Y		
Numero circuiti in uscita	4 USATI - 1 LIBERO		
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)	DIFFERENZIALE GE 25A 0,03A MAGNETOTERMICO GE 20A CURVA C		
Tipo di accensione (barrare tutte le tipologie utilizzate)	Crepuscolare	SI	NO
	Orologio	SI	NO
	Orologio astronomico	SI	NO
	Telecontrollo o telegestione	SI	NO
	Manuale	SI	NO
Ore annue accensione	4000		
Tipologia quadro (regolato - non regolato)	REGOLATO		
Stato del quadro elettrico (barrare a seconda del caso)	In buono stato	Da sostituire	
	Da mettere a norma	Da mantenere	
Presenza carichi esonerati	SI	NO	